

MATADOR® - 60mm væg hel perforeretkassette


Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.
Nedenstående resultater er en afskrift af testrapport.
En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår af
prøvningsrapporten.

Prøvningsbestemmelser:

Laboratorium: DS/EN ISO 3382
Målemetode: DS/EN ISO 3382
Vurdering: DS/EN ISO 717



Objekttype: 60mm MATADOR® - væg, standardvæg, hel stålplade
1,25mm forside, perforeret stålplade 1,25mm bagside, kerne 55mm
mineraluld.

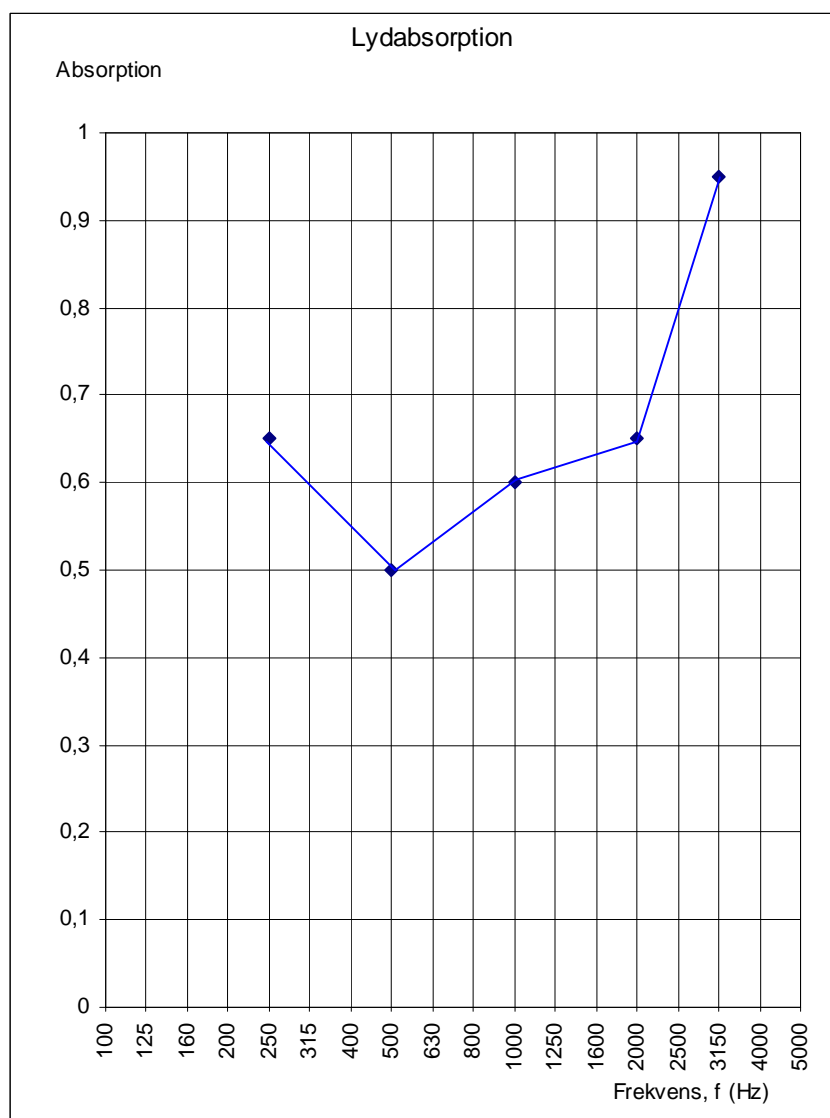

Frekvens f (Hz)	R 1/3-oktav (dB)
100 125 160	
200 250 315	0,65
400 500 630	0,50
800 1000 1250	0,60
1600 2000 2500	0,65
3150 4000 5000	0,95